



1. stāvs

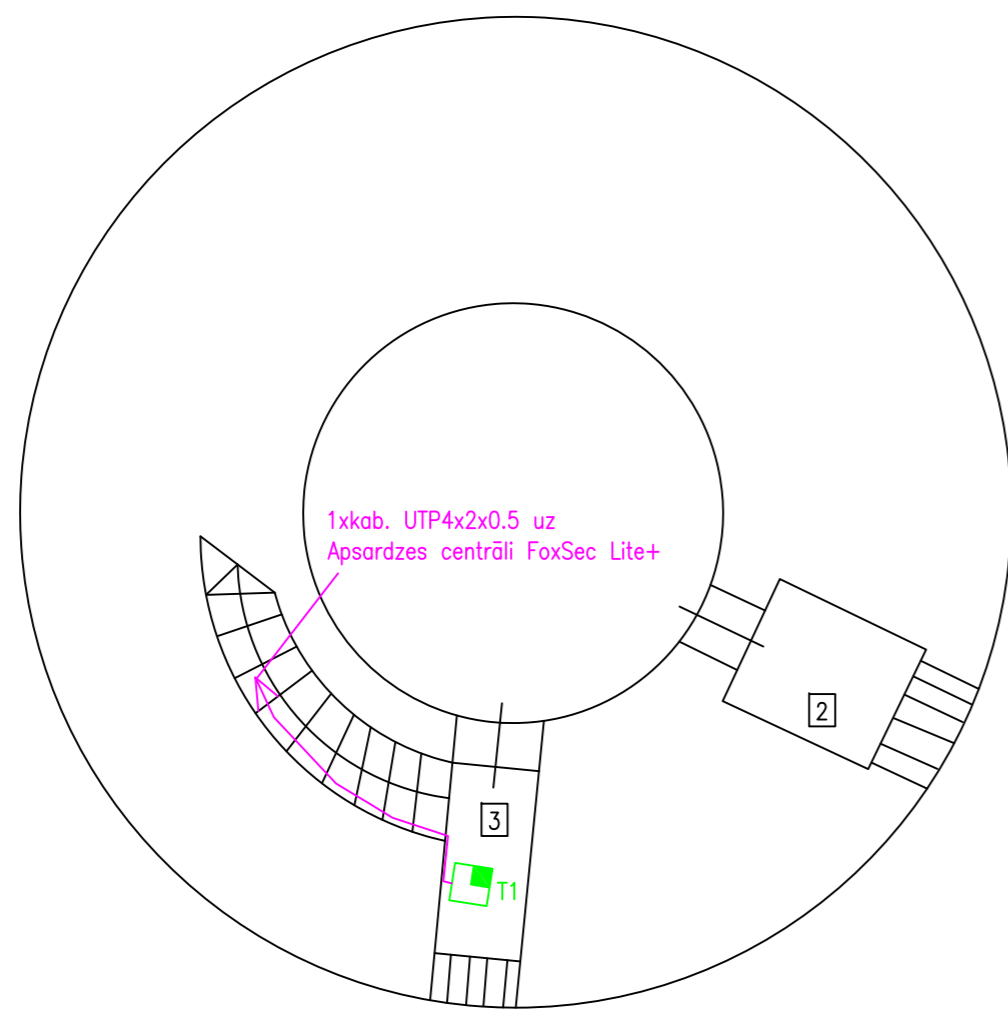

2. stāvs

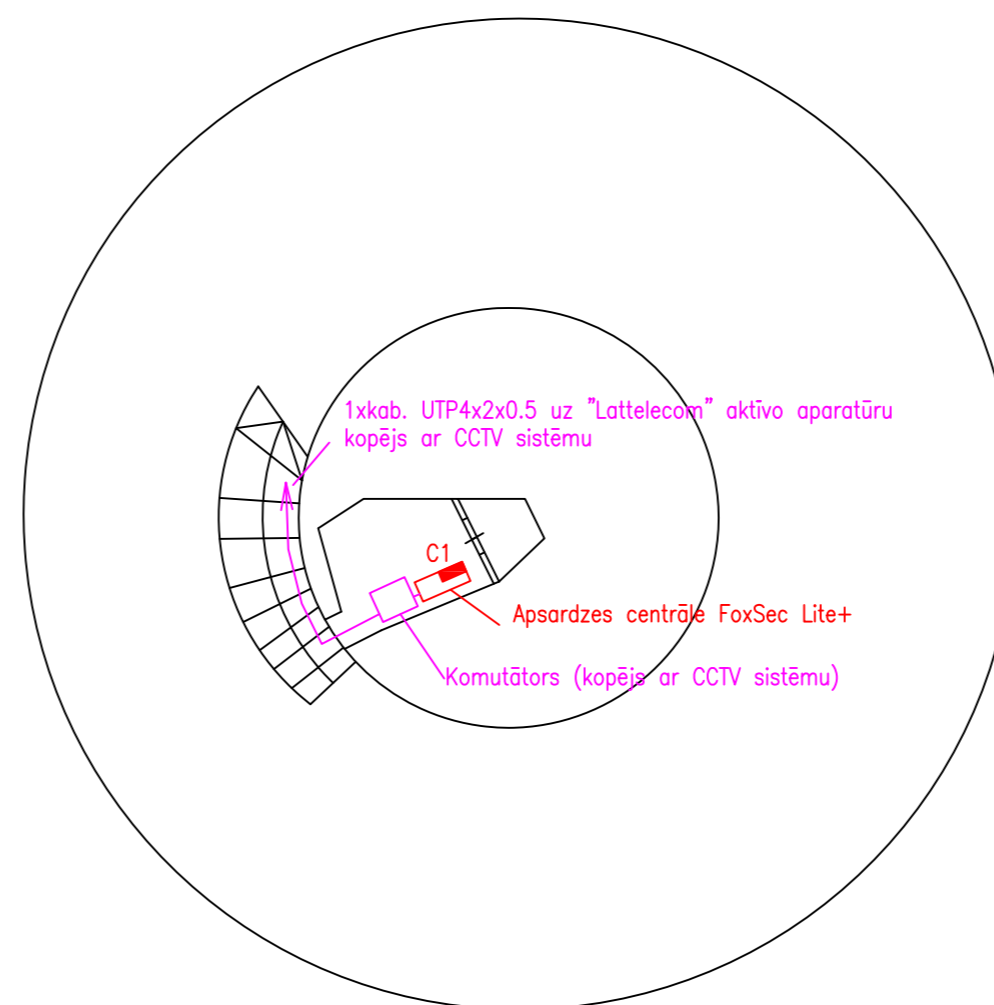

PIEZĪMES:


1. Kabeļu montāžas maršrutu saskaņot montāžas laikā
2. Kabeļus montēt slēpti – iegremdējot sienās un griestos
3. Apsardzes paneļa izvietojumu telpā saskaņot montāžas laikā
4. Elektrobarošanu nodrošināt no tuvākās EL sadales
5. Bezvadu datortīklu un to aktīvo aparāturu nodrošina SIA "Lattelecom"
6. Apsardzes centrālei pieslēgt esošos signāļdevējus

APZĪMĒJUMI

| | |
|--|-------------------------|
| | Vadības pults FS9510LCD |
| | Kabelis UTP4x2x0.5 |

Telpa eksplikācija

| | |
|---|----------------------|
| 1 | Saimniecības telpa |
| 2 | Elektrosadales telpa |
| 3 | Priekštelpa |
| 4 | Priekštelpa |
| 5 | Saimniecības telpa |
| 6 | Zāle |

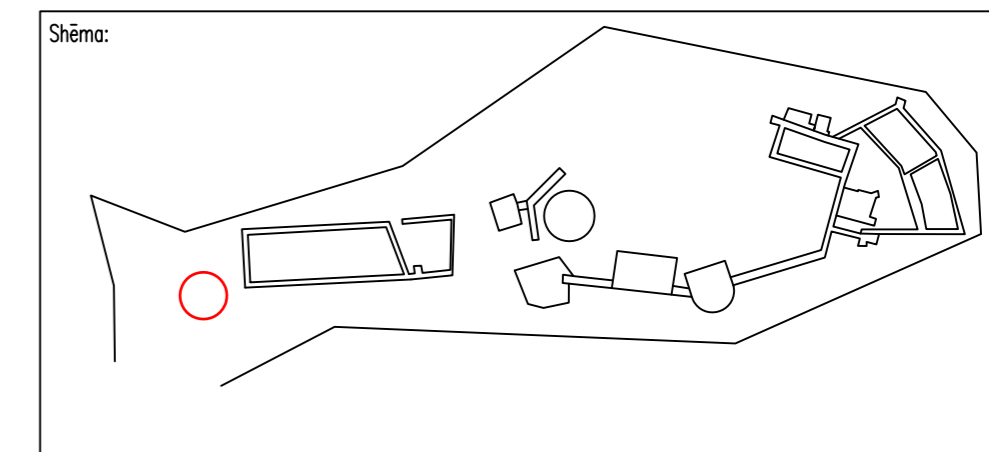

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekts: | Turaidas mūra pils Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads |
| Pasūtītājs: | Valsts aģentūra "Ipaši aizsargājamo kultūras pieminekļu – Turaidas muzejrezervāts" Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads |

VĀJSTRĀVU PROJEKTĒŠANA
DROŠĪBAS SISTĒMU SERVISS
Licence Nr. 929



Balasta dambis 80a, Rīga, LV 1048
tālrunis: 371 – 67600717
e-pasts: entra@entra24.lv

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Projekta sadaļas vadītājs | G. Keirīšs | | 31.08.2015 |
| Projektētājs | G. Keirīšs | | 31.08.2015 |
| Projekta nosaukums | Vājstrāvu sistēmas | | |
| Rosējuma nosaukums | Ziemeļu torņa iekārtu un kabeļu trases izvietojuma plāns – Apsardzes signalizācijas sistēma | | |
| Mērogs | 1:100 | Stadija | TP |
| | | Datā | VS |
| | | Lapa Nr. | 8 |
| | | Lapu skaits | 14 |